

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

قرار وزارى رقم ٩٧ لسنة ٢٠١٨

صادر بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٤

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥

ولآتحتة التنفيذية ؛

وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء ؛

وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء

بتاريخ ٢٠١٨/٤/٥ ؛

قرر:

مادة ١ - يتم تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للبرجين رقمى (٢٧٠ ، ٢٧٤)

لعملية إنشاء الخط الكهربائى (غرب البرلس / أبو المطامير) - جهد ٥٠٠ ك. ف.

بمركز مطوس بمحافظة كفر الشيخ بالقوة الجبرية ، وذلك على الأرض التى يمر بها هذا الخط

طبقاً للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين المرافقين ، ويكون تنفيذ

الأعمال على النحو التالى :

م	رقم البرج	طراز البرج	أبعاد الحفر بالمتر	عمق الحفر بالمتر	عدد الأرجل	المنطقة الواقع بها البرج	المحافظة
١	٢٧٠	W 2 + 9	١٩,٥ × ٢٢,٥	٣,٦٠	٤	اليسرى - وقف قبلى - مركز مطوس	كفر الشيخ
٢	٢٧٤	W 2	١٧,٨ × ٢٠,١	٣,٦٠	٤	الملاوح - وقف قبلى - مركز مطوس	كفر الشيخ

أعمال الحفر .

أعمال خرسانة عادية ومسلحة لكل برج .

أعمال عزل بالبيوتامين لكل برج .

أعمال إحلال لكل برج .

تركيب الحديد العلوى للبرج بارتفاع حوالى ٦٠ متراً .

تركيب العازلات للأبراج وشد الموصلات وسلك أرضى .

مادة ٢ - يُنشر هذا القرار وملحقاته فى الوقائع المصرية ، وعلى جميع المختصين تنفيذه .


وزير الكهرباء والطاقة المتجددة


دكتور/ محمد شاكر المرقبى

كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعترضين


على تنفيذ بعض الأبراج بخط أبو المطامير / غرب البرلس جهد ٥٠٠ ك. ف

م	الاسم	رقم البرج	طراز البرج	العنوان
١	سعد بدر جعارة وآخرون	٢٧٠	W 2 + 9	اليسرى - وقف قبلى - مركز مطويس - محافظة كفر الشيخ
٢	محمد الباتع الباتع الجمال وآخرون	٢٧٤	W 2	الملاوح - وقف قبلى - مركز مطويس - محافظة كفر الشيخ
٣	مصطفى محمد الباتع الجمال وآخرون	٢٧٤	W 2	الملاوح - وقف قبلى - مركز مطويس - محافظة كفر الشيخ

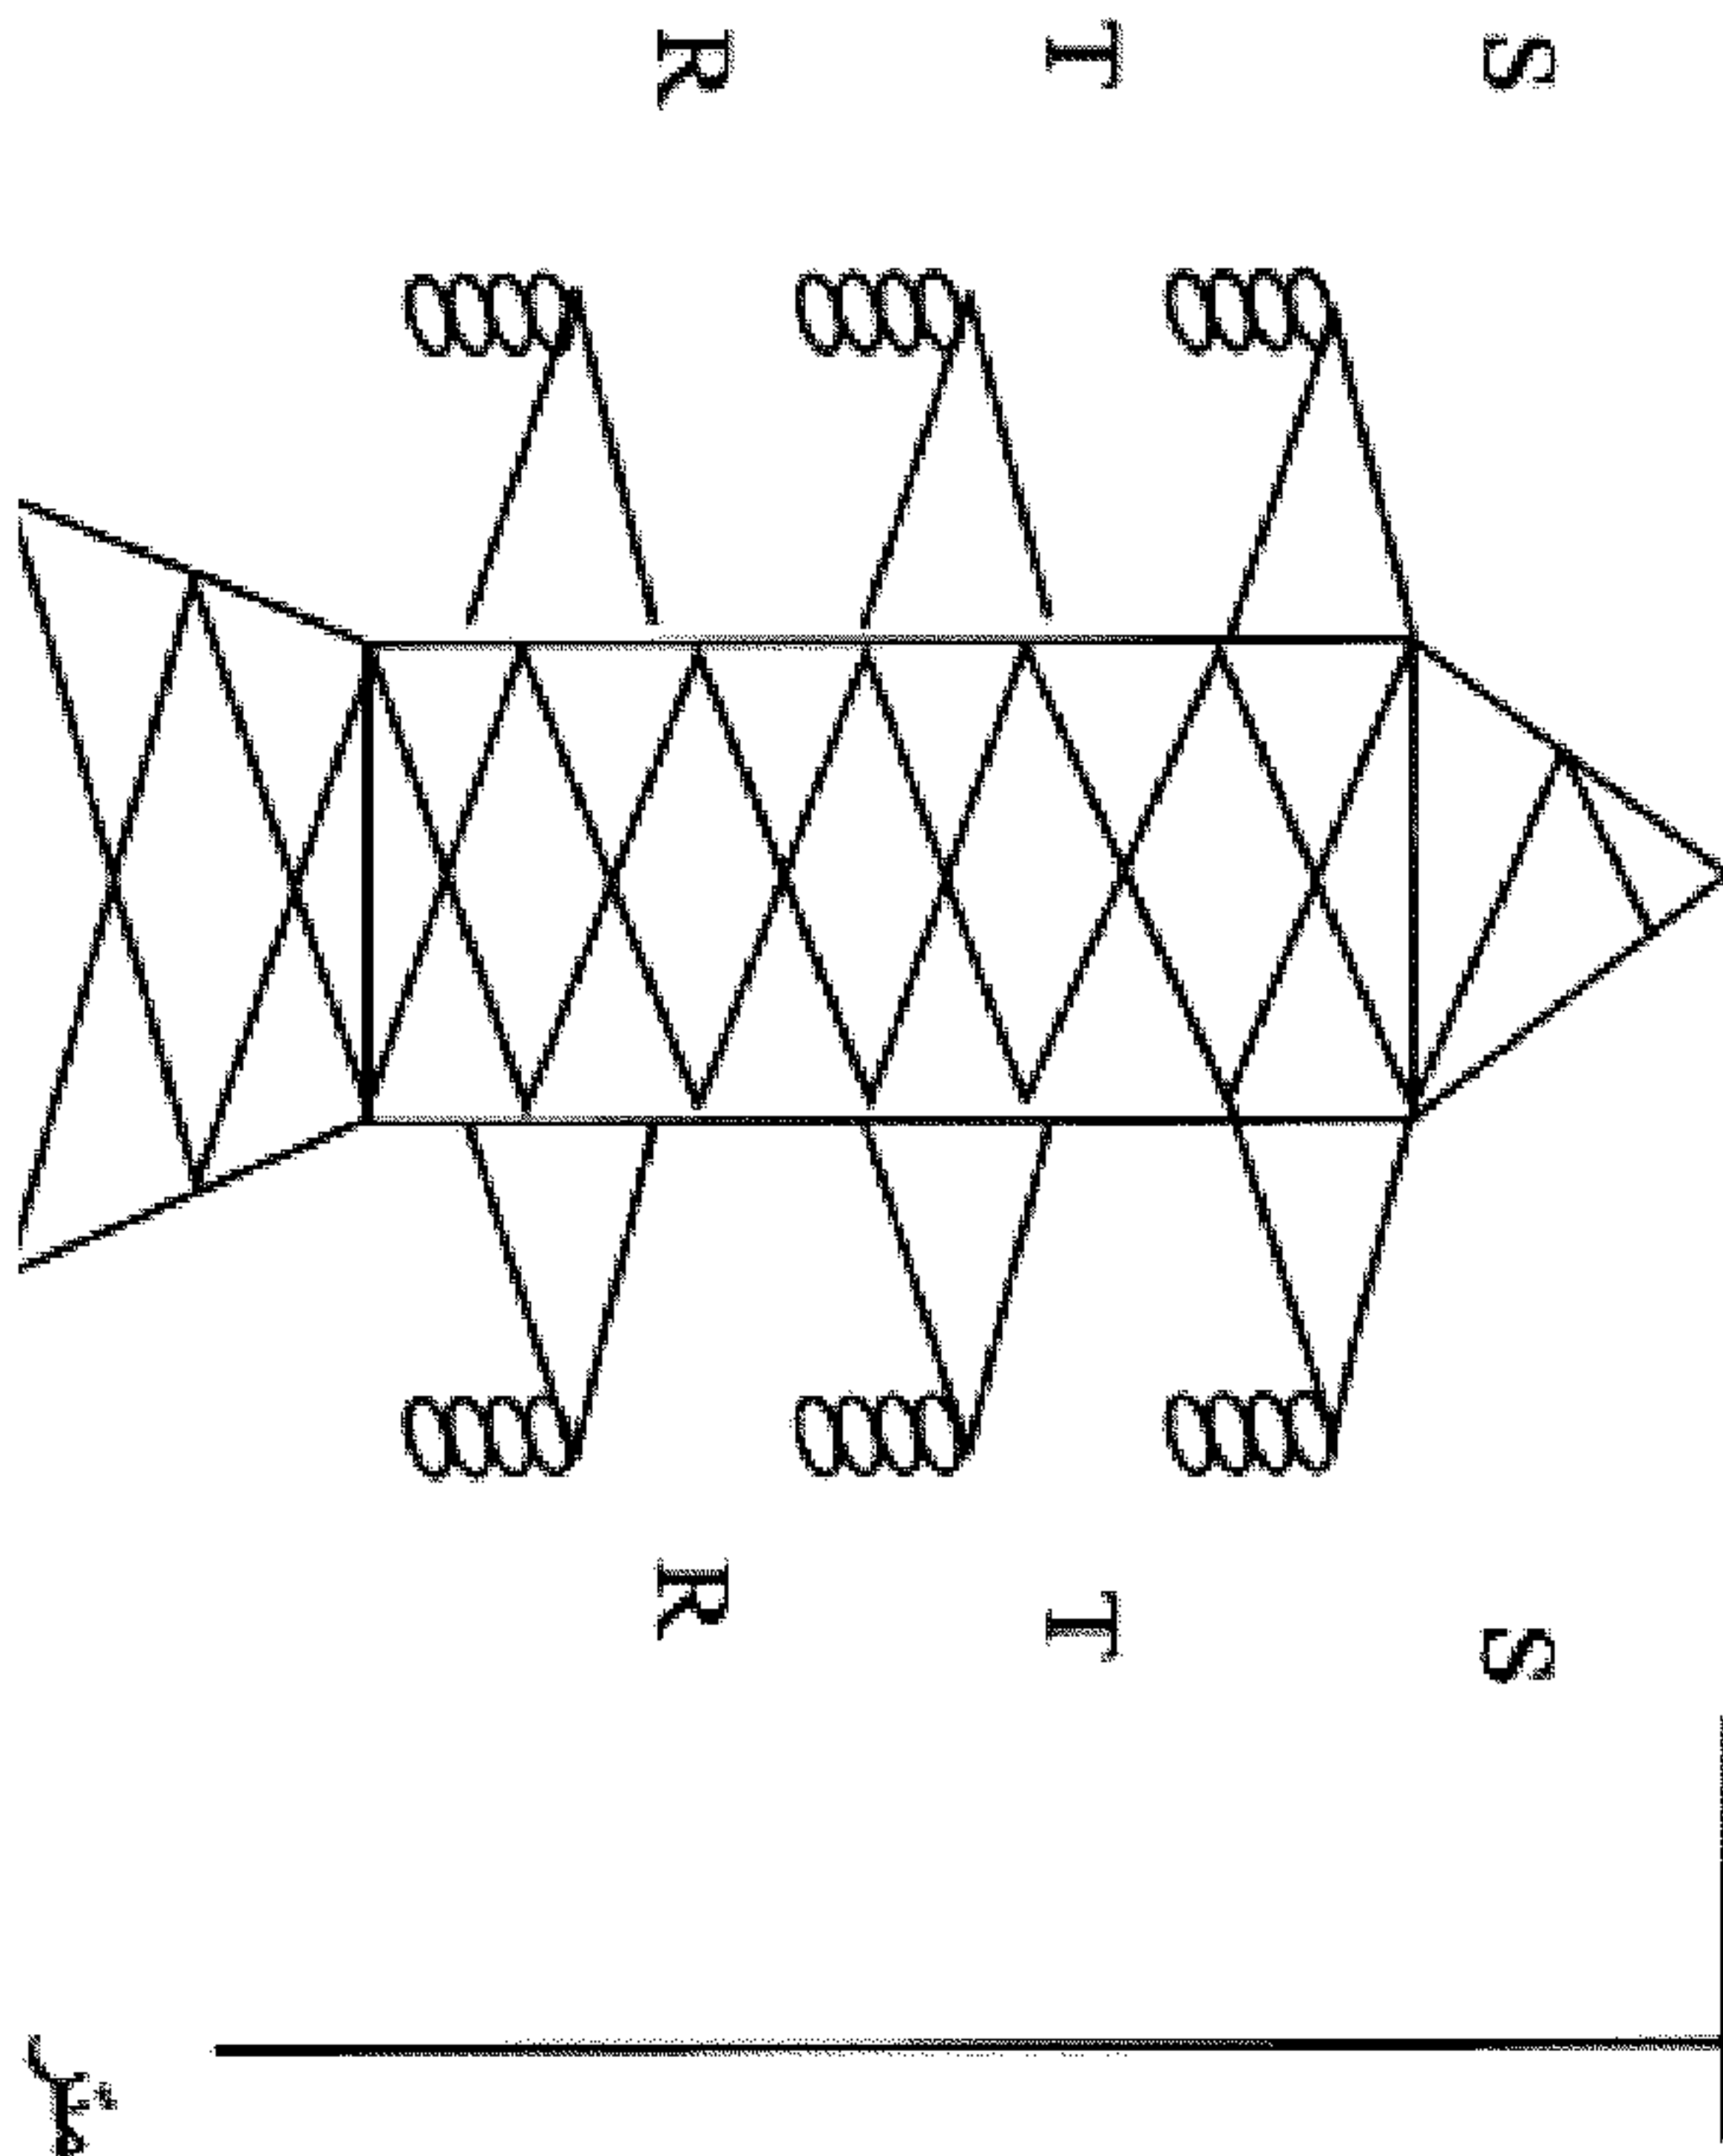
البرج رقم (٢٧٥) طراز W_{24} 

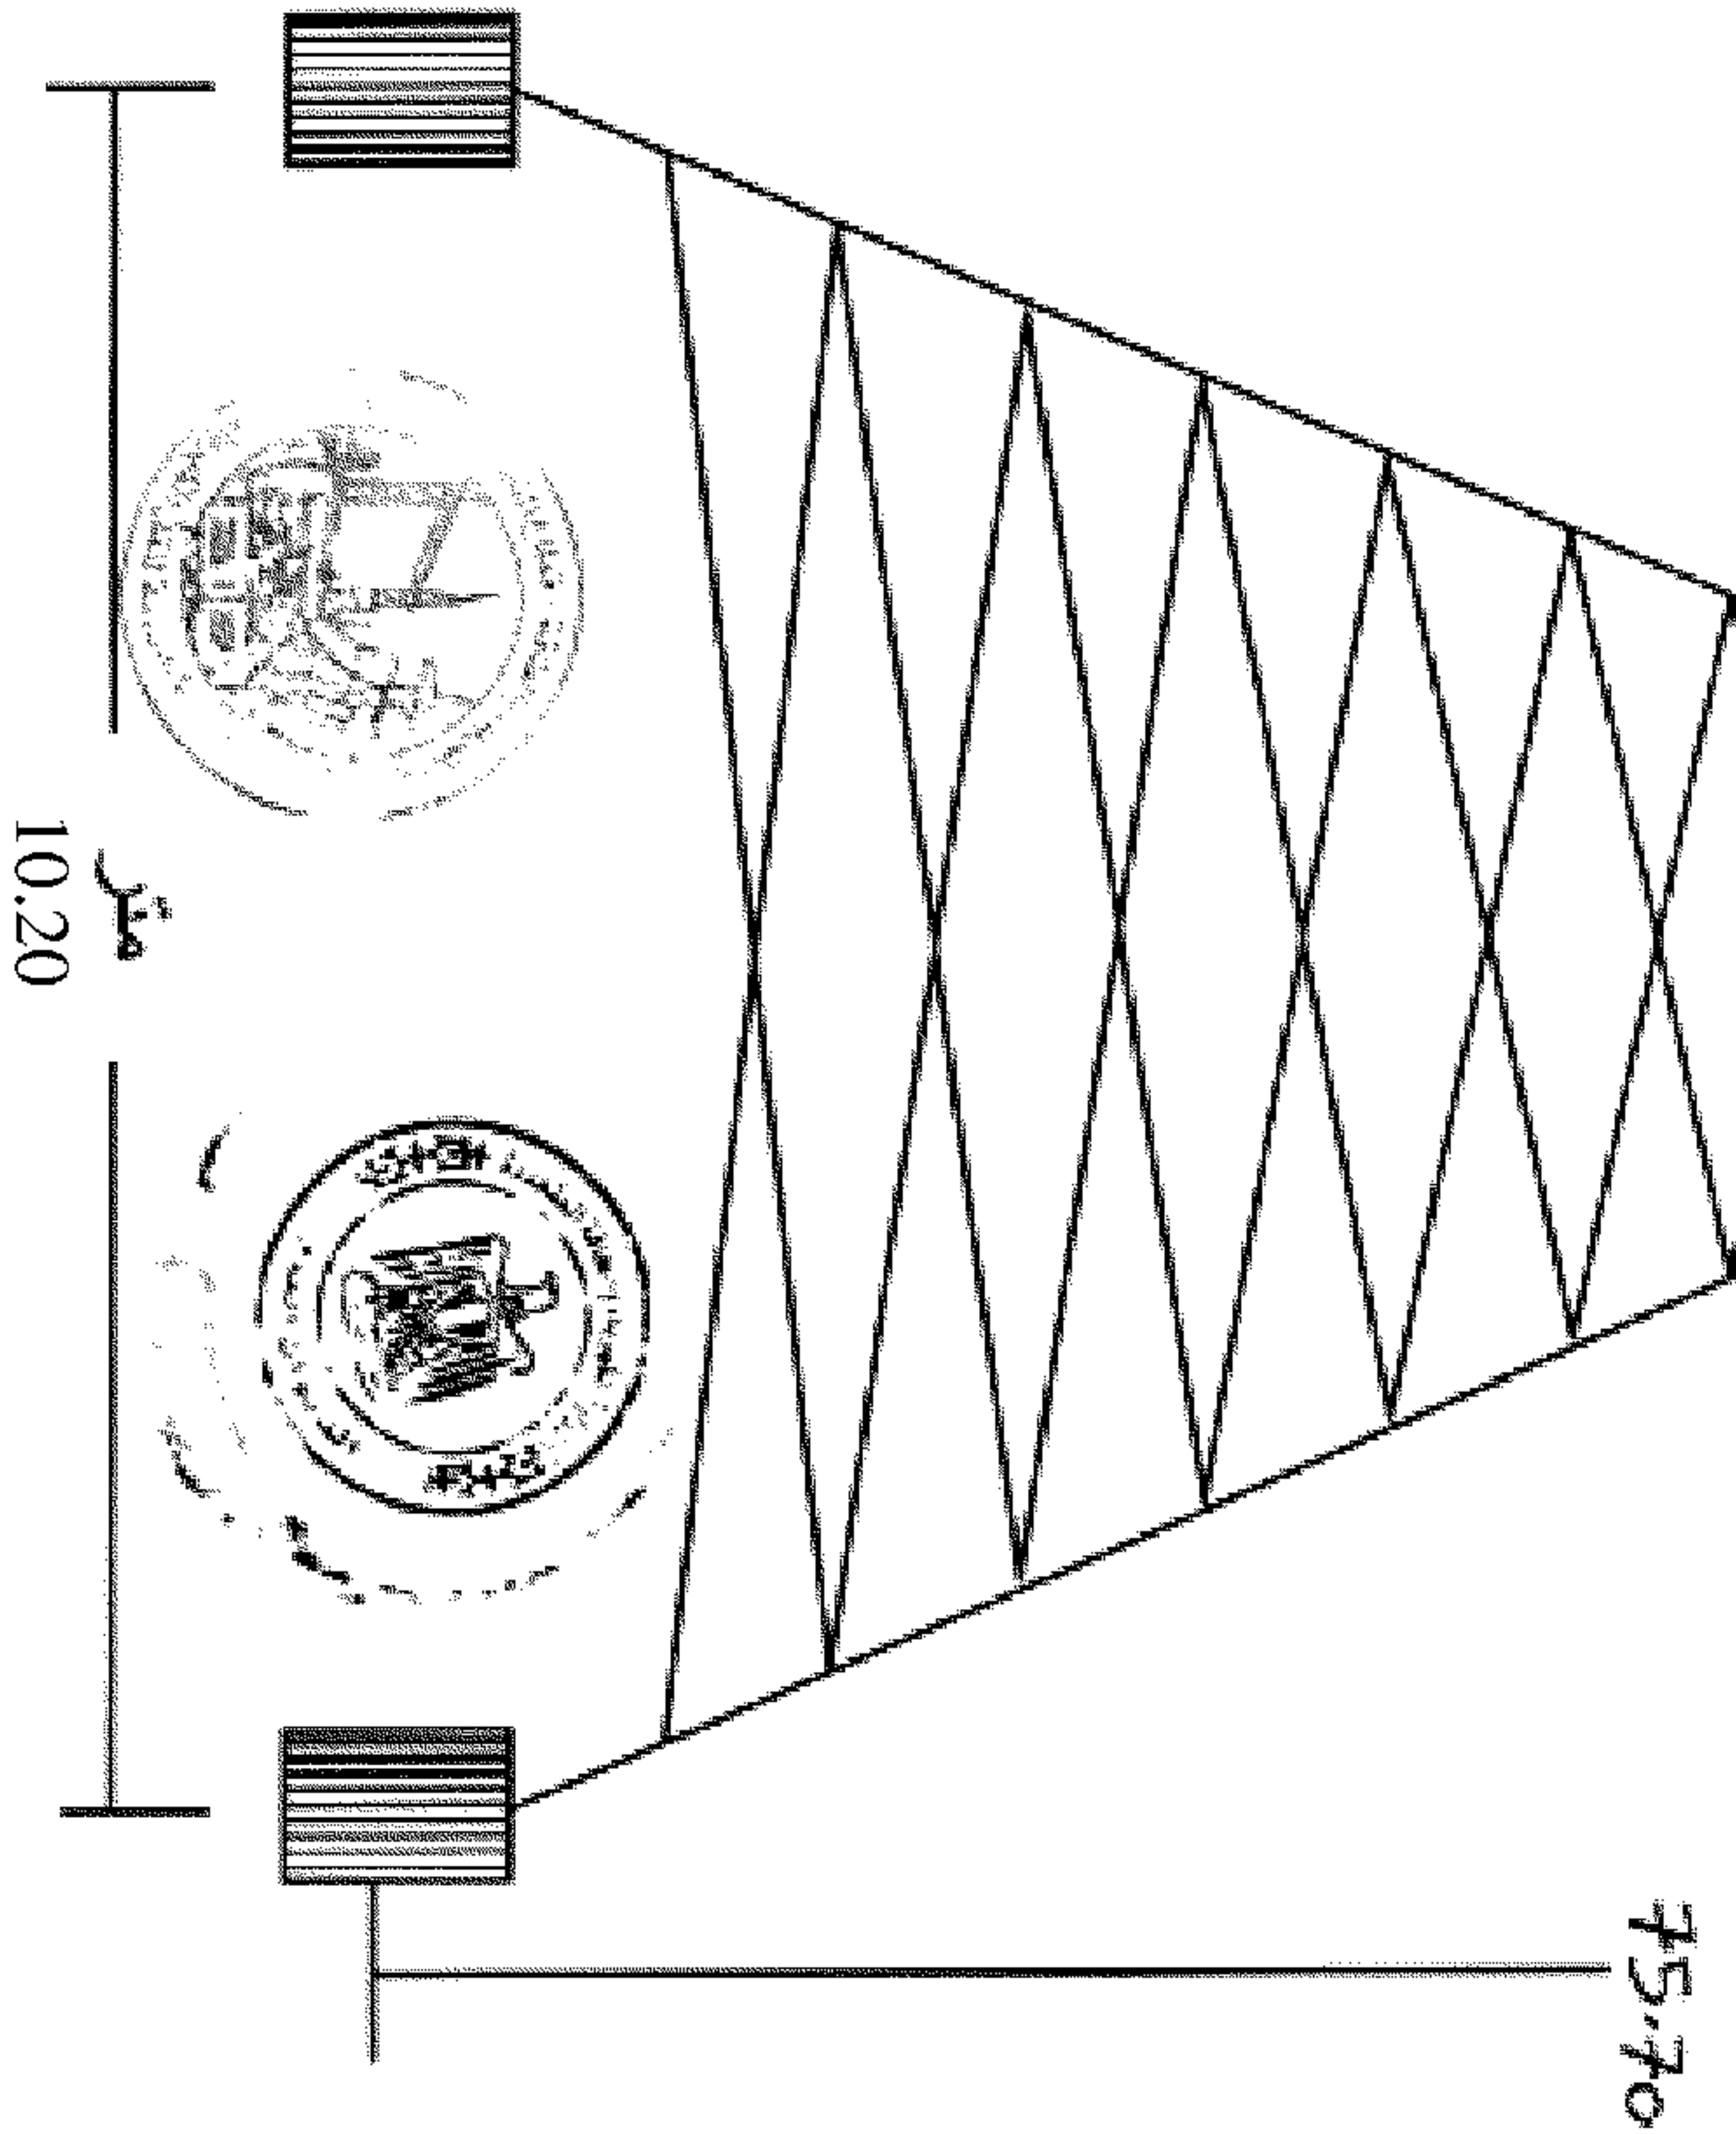

البرج رقم (274) طراز W٤

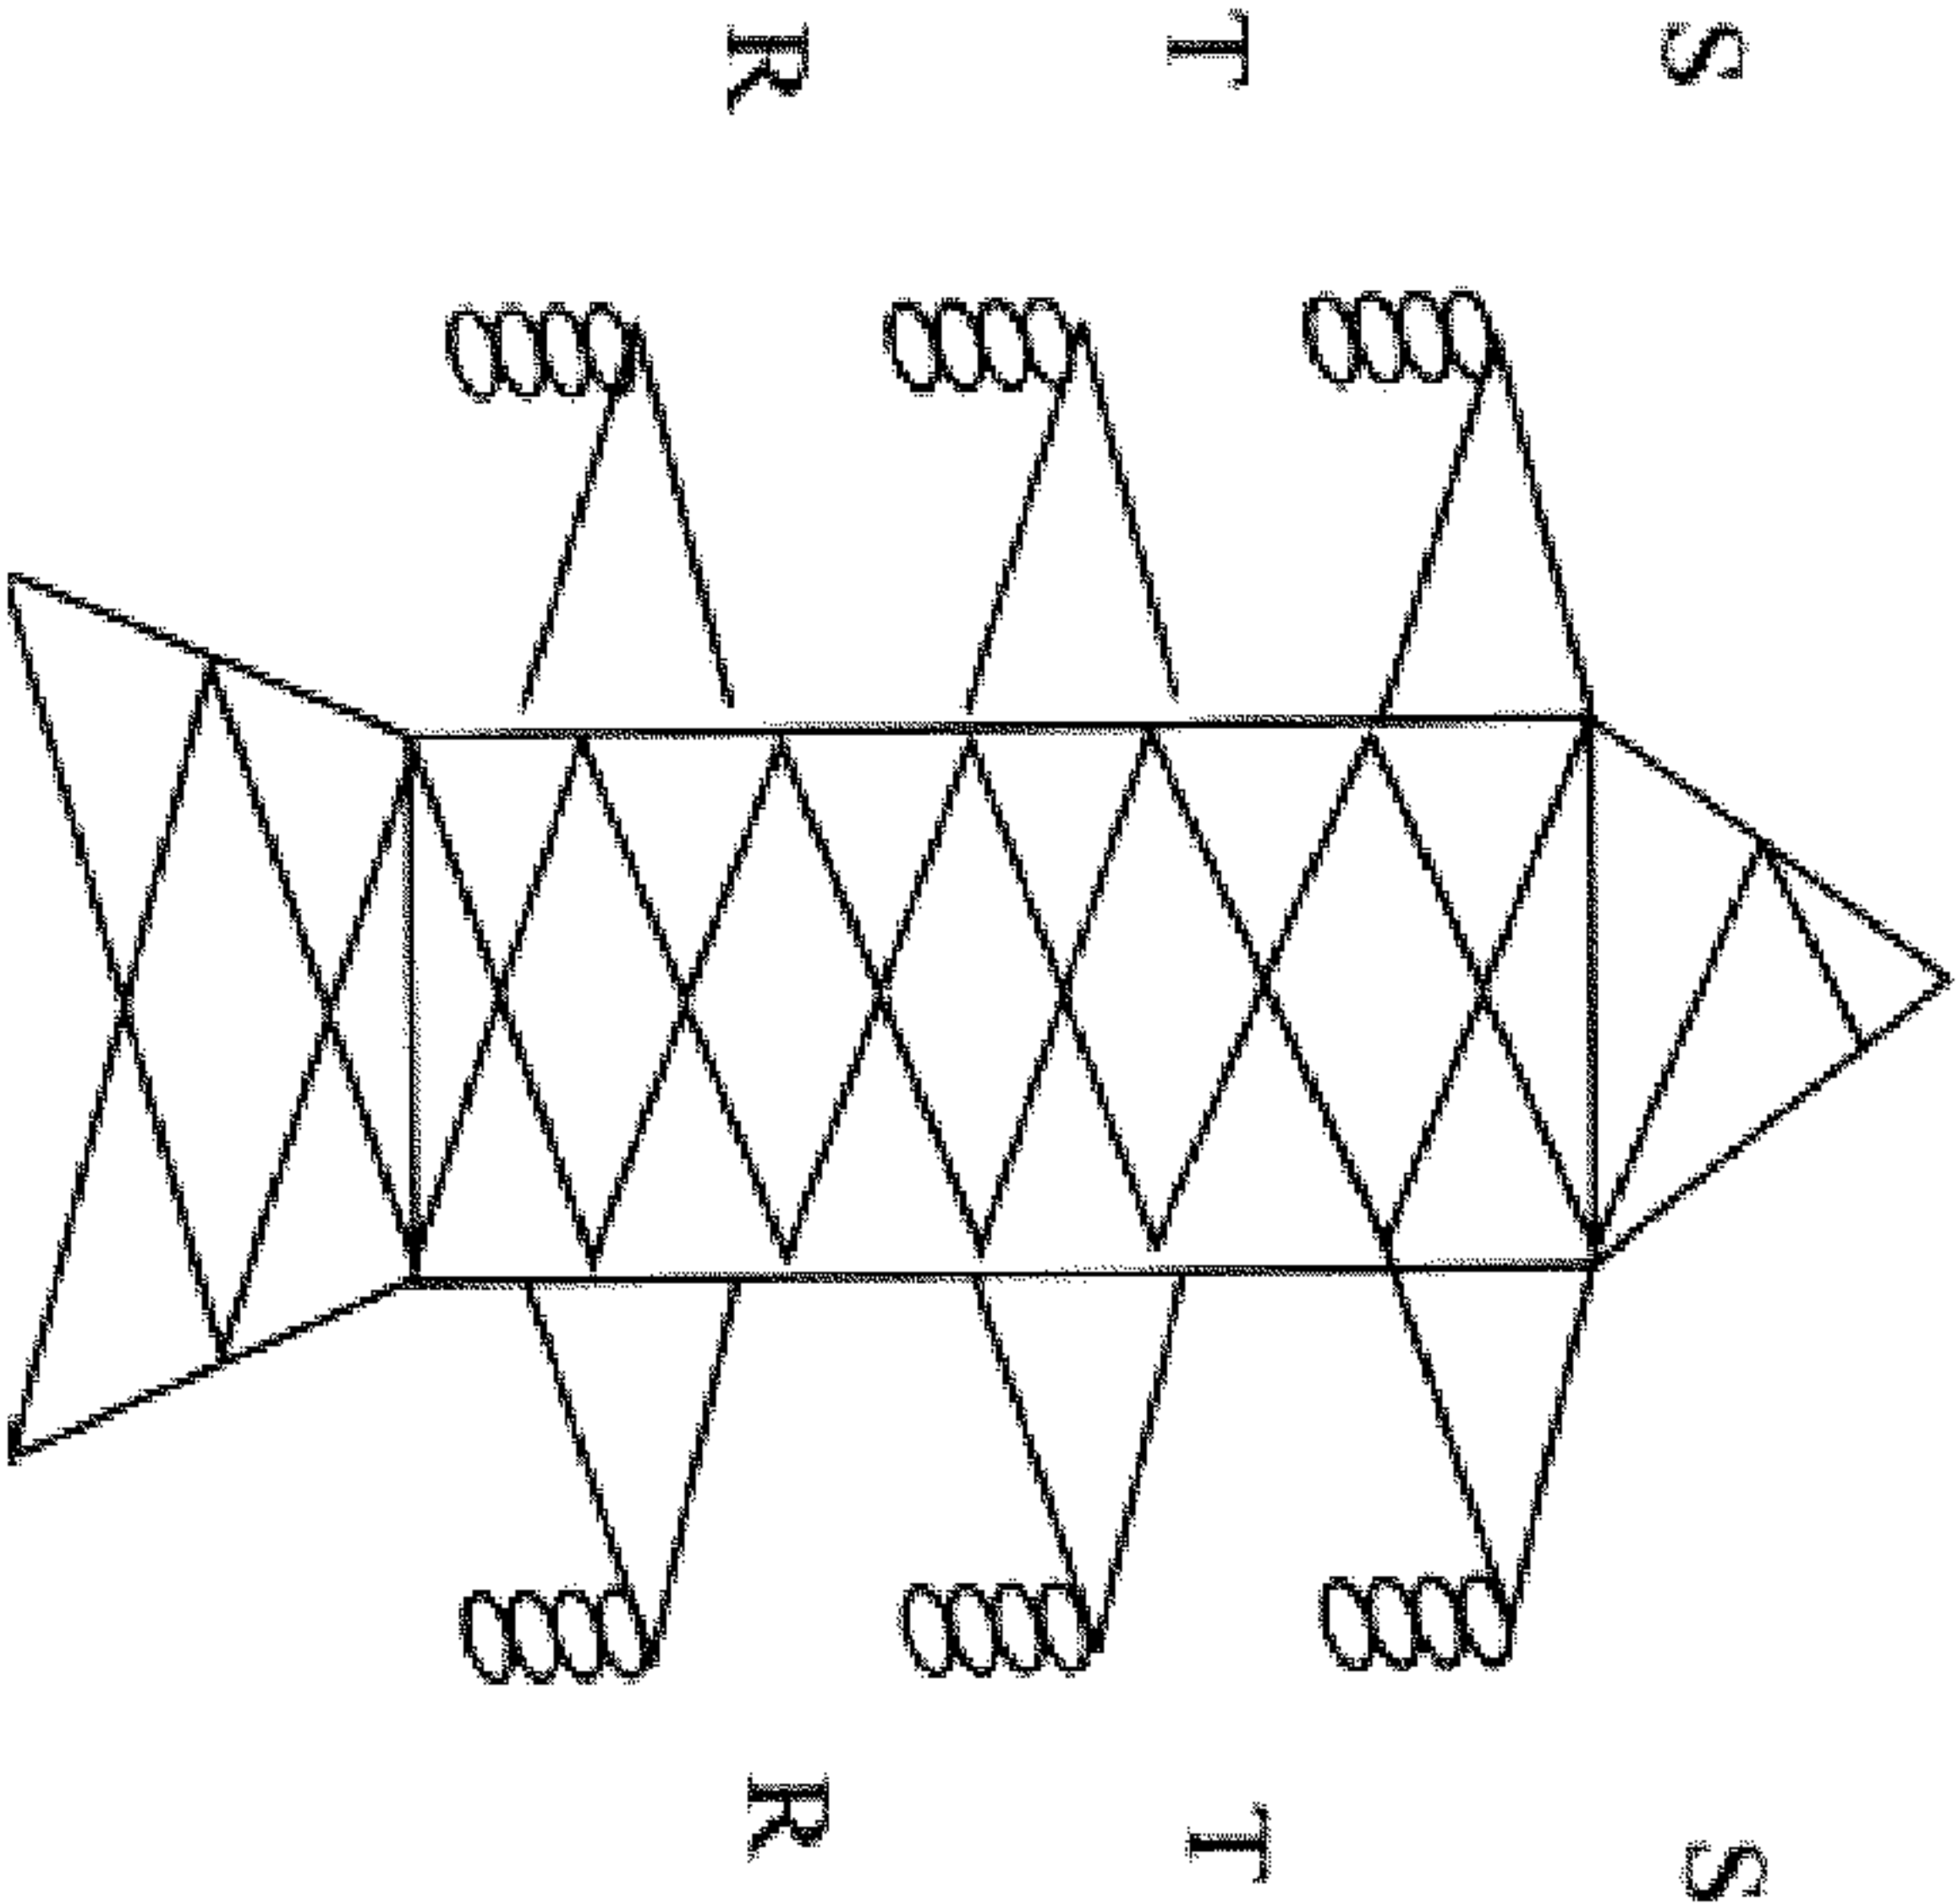


مهندس

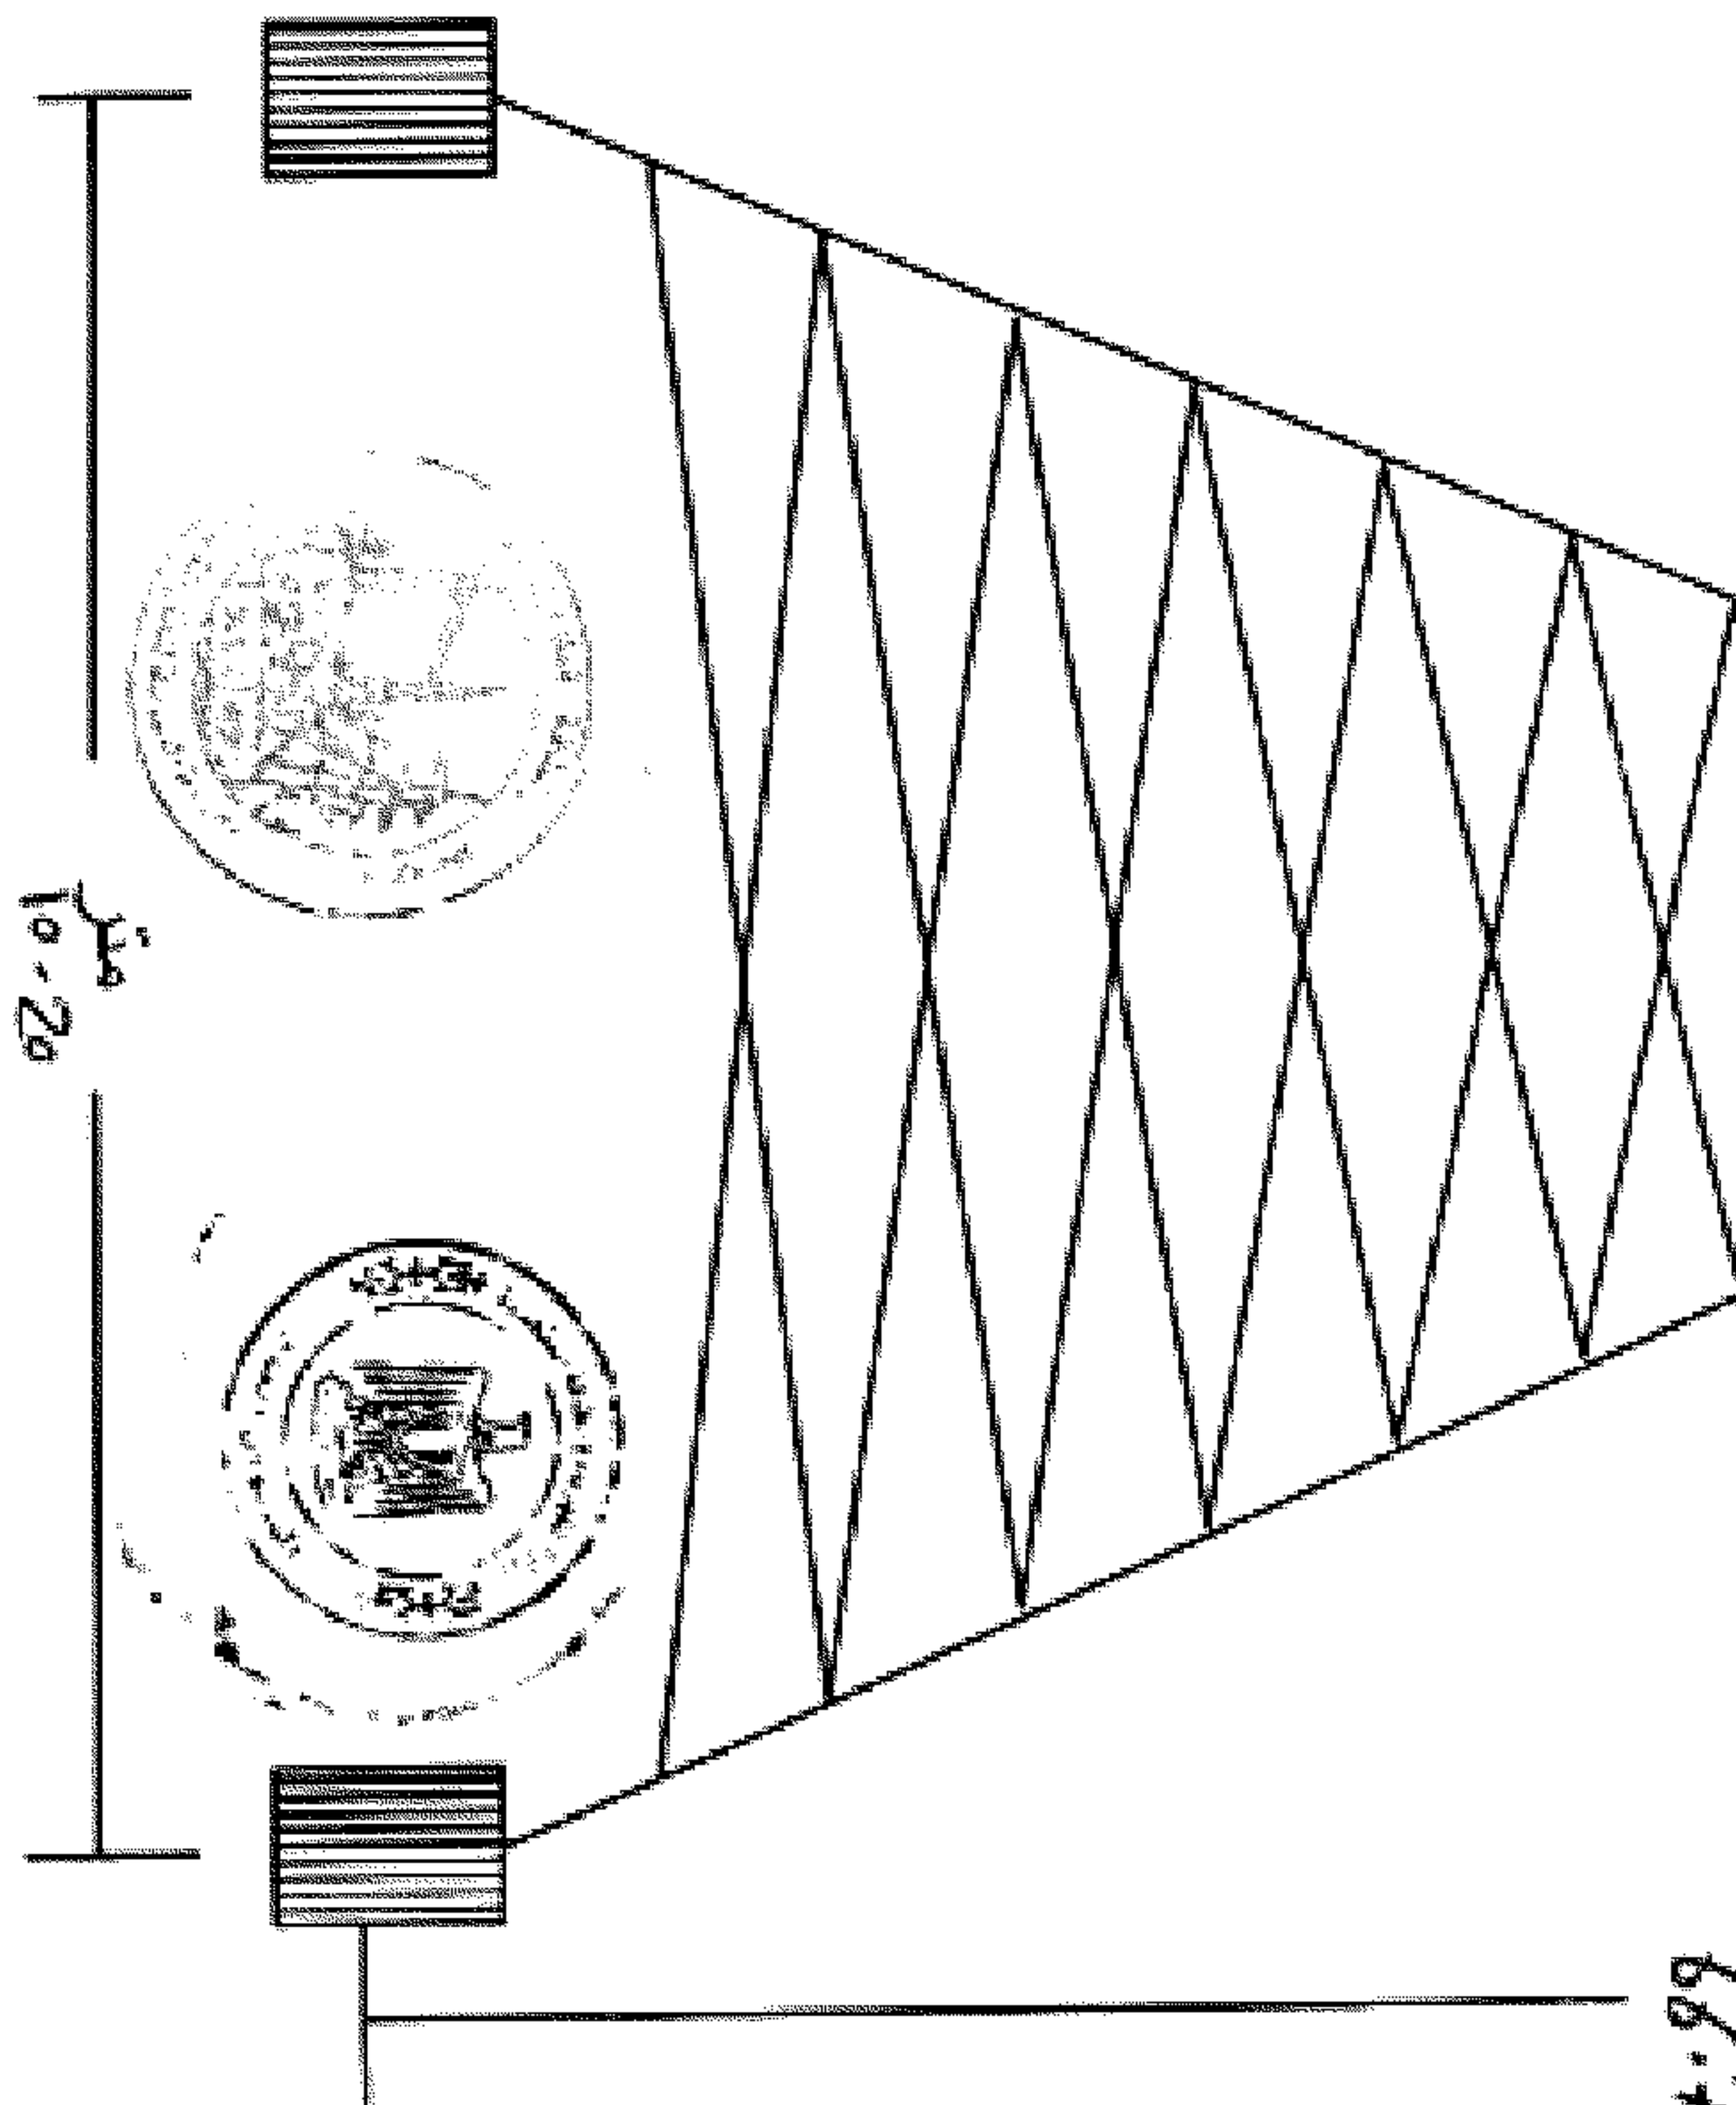


١٠.٢٠
متر

٦٦.٤٠

البرج رقم (٢٧٤) طراز W٤

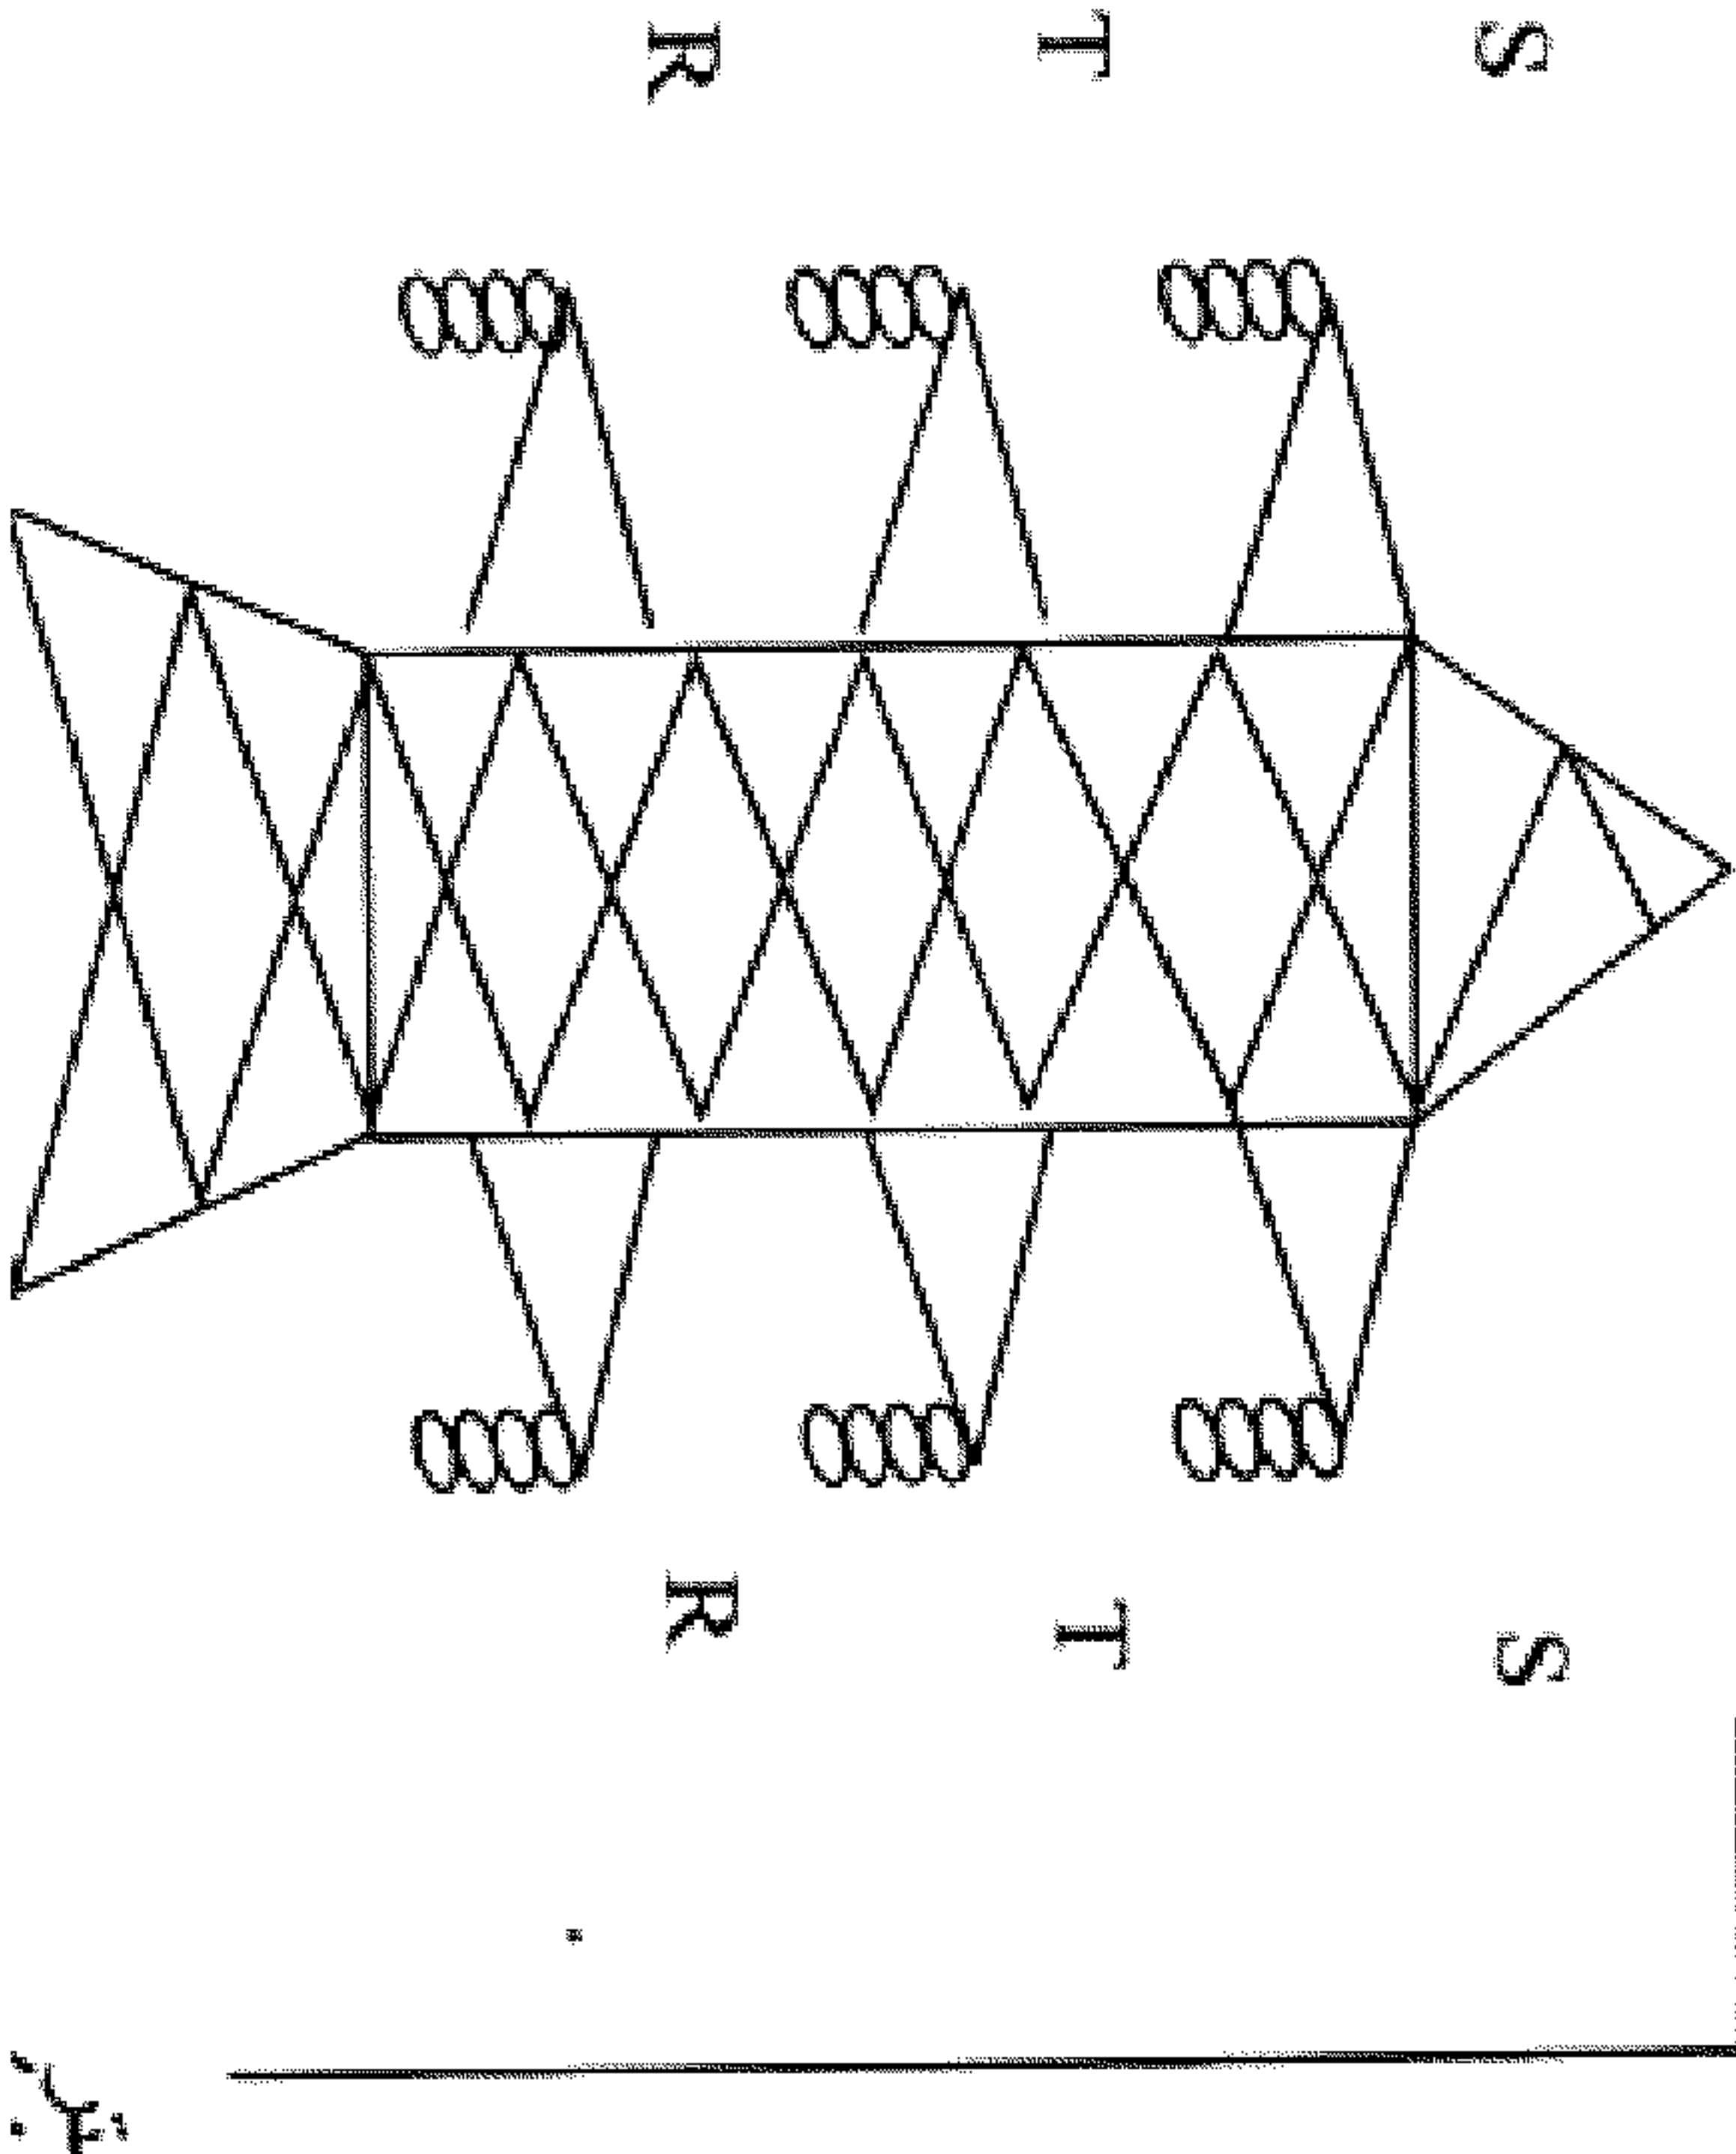

مهندس

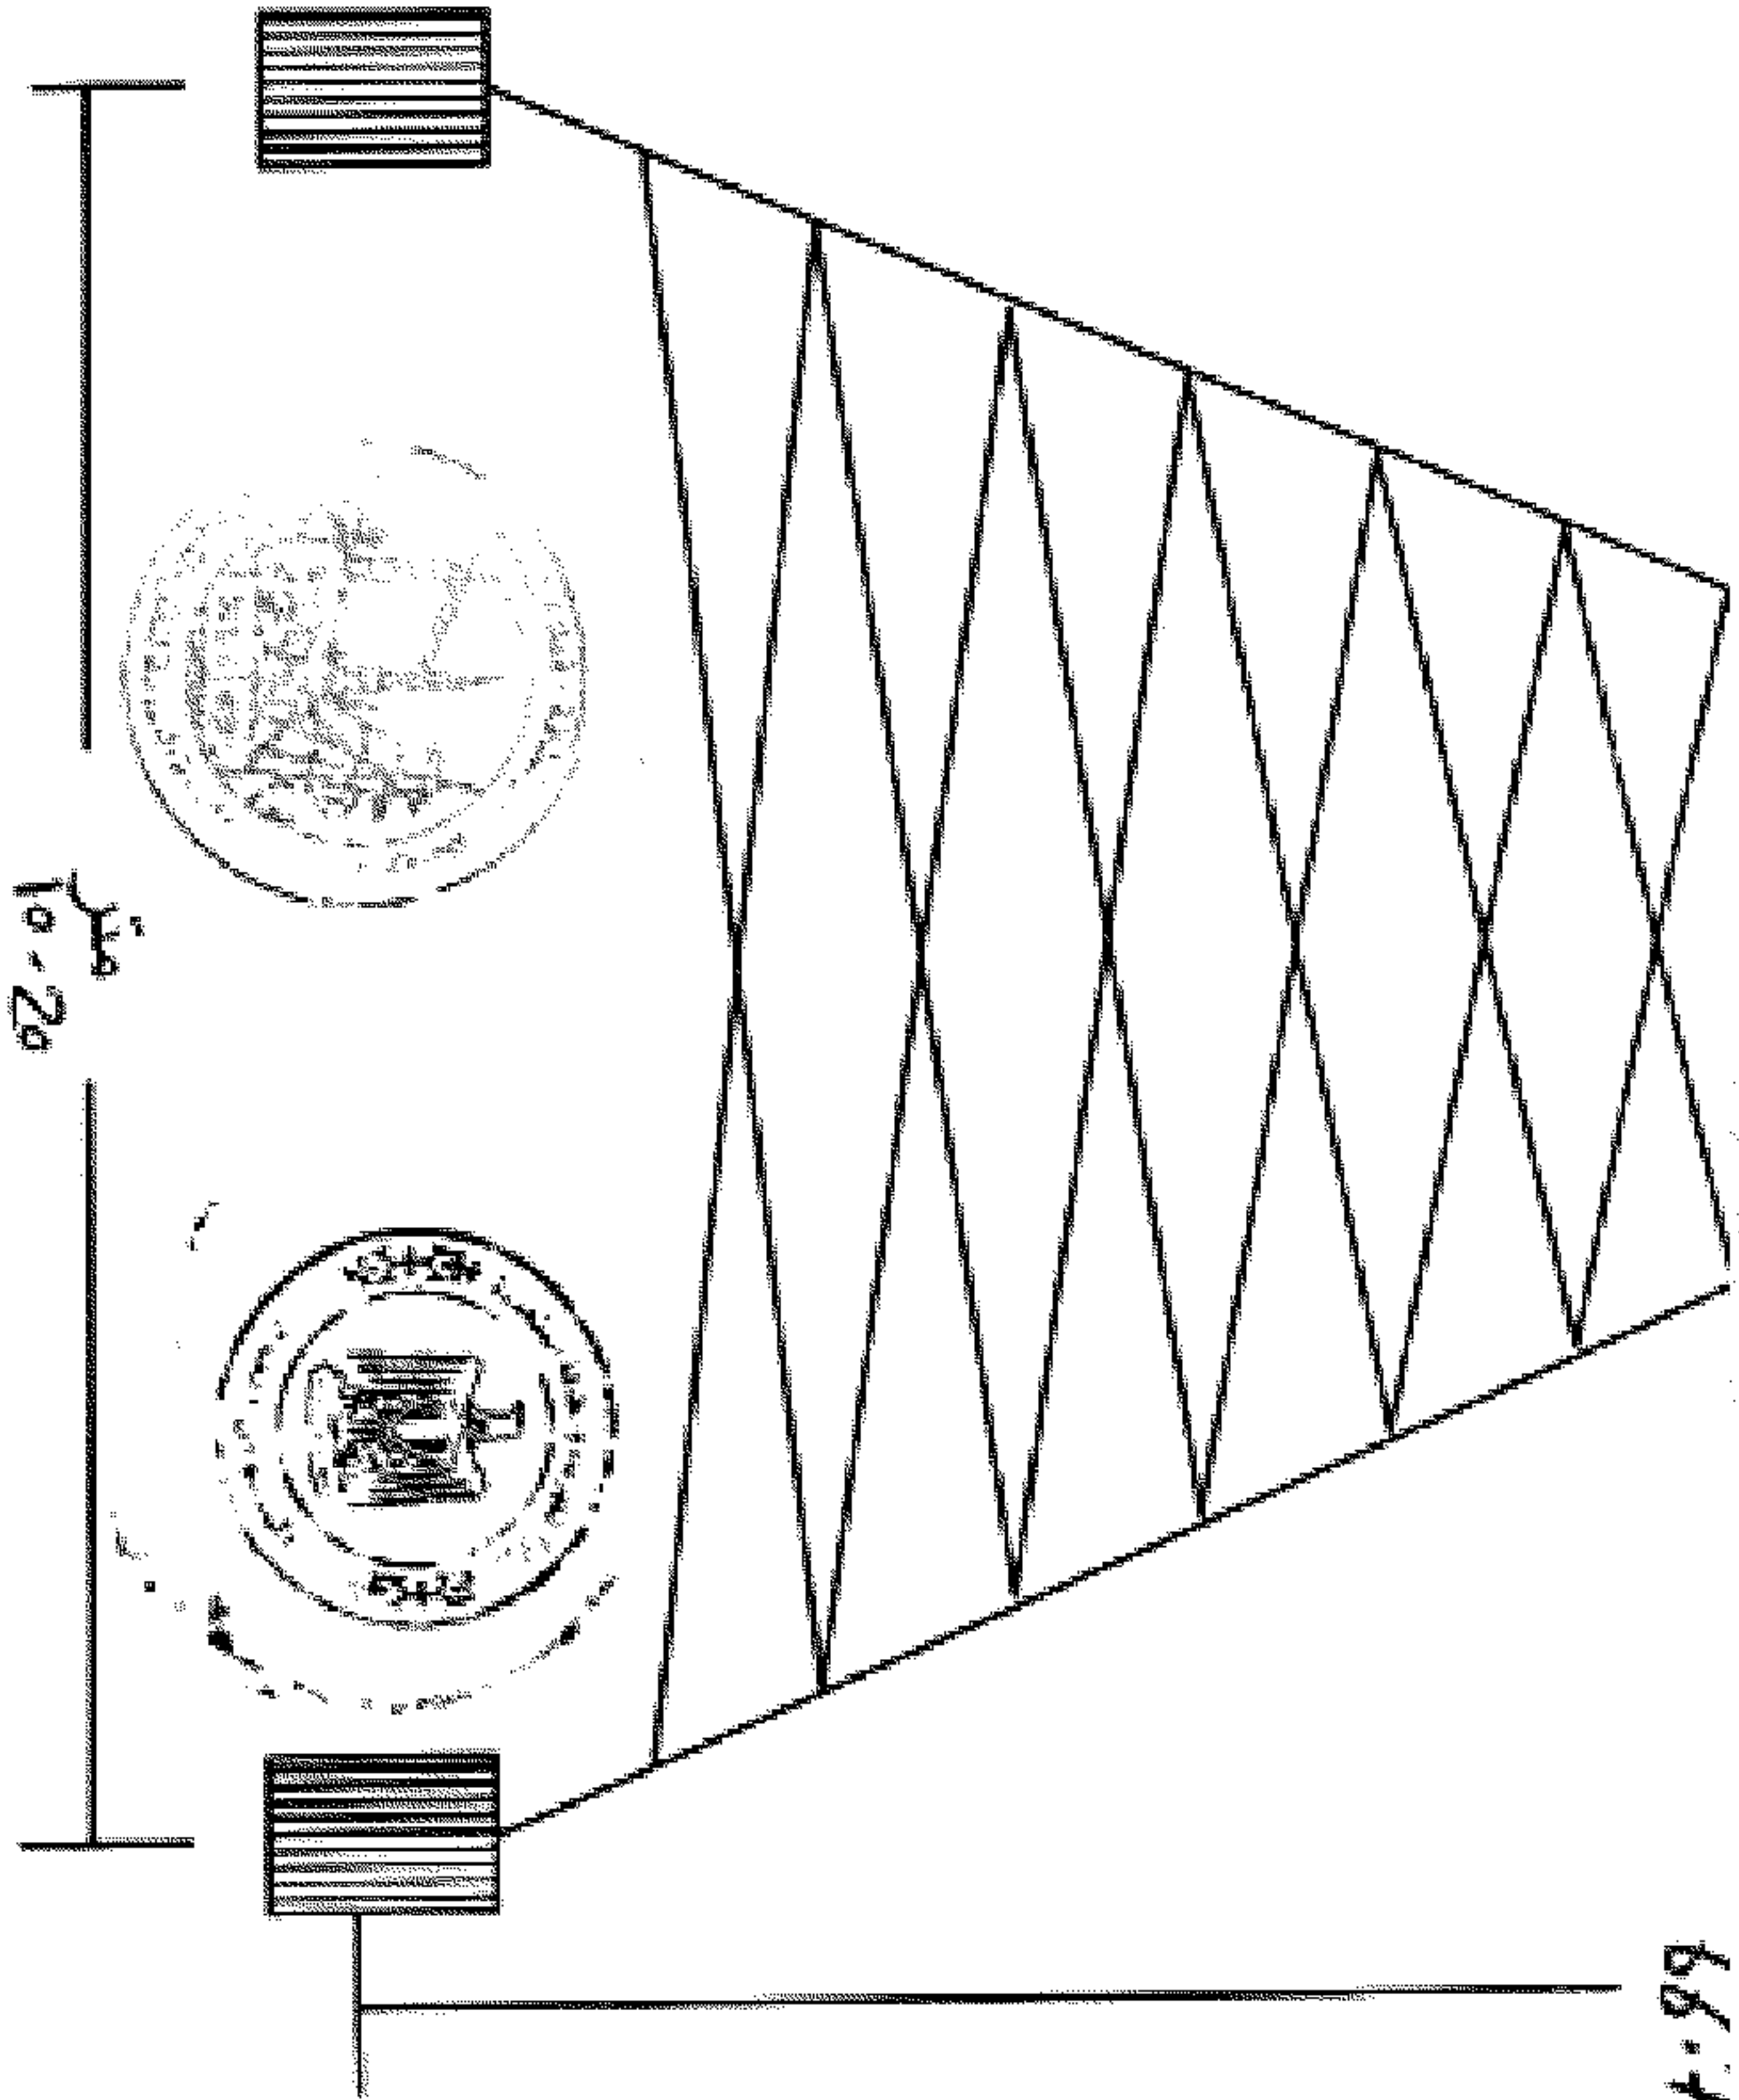

٦٨٠٠



